


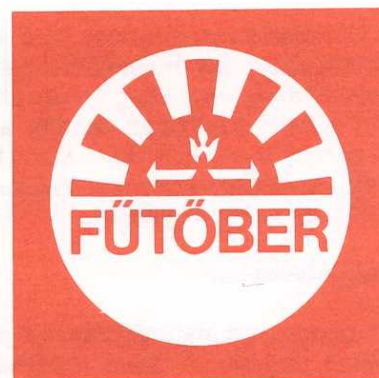

4.1 T-60-3 típusjelű tárolótartályok

Alkalmazás

A T-60-3 típusjelű tárolótartályok — a dőmfedél és a csatlakozócsövek megfelelő kialakítása következtében — alkalmasak az MSZ 9790-85 számú szabvány meghatározása szerint I–IV. tűzveszélyességi fokozatba sorolt éghető folyadékok tárolására.

Műszaki leírás

A T-60-3 típusjelű tárolótartály acéllemezéből készült fekvő hengeres test, melyet két végén az MSZ 1456-76 számú szabvány szerinti sík fenék zár le. A palástot belül idomacél gyűrűk, a fenekeket lemezbordák merevítik.


A hengerpalást felső alkotójában van az NÁ 600 mm méretű, sík fedéllel lezárt búvónyílás, amely a szükséges szerelvények átvezetésére, illetve az időnkénti belső tisztítás elvégzésének a lehetővé tételére szolgál.

A búvónyílás sík fedeléhez az átvezetett csövek

(dómszerelvények) karimás kötéssel csatlakoznak, így azok a fedél megbontása nélkül ki- és beszerelhetők.

A dómszerelvények csatlakoztatása és kialakítása megfelel az MSZ 9909-1988 számú szabvány előírásainak: a töltőcső lángbecsapódást gátló folyadékzáras kialakítású, alsó vége az elektrosztatikus feltöltődés elkerülése céljából 45°-os síkban levágott; a szívócső tartályba nyúló végén lábszelep van; a szintmérő cső és légzőcső tartályba nyúló részein a szabad nyílásokat a lángbecsapódás megakadályozására az MSZ 695-82 szerinti réz huzalszövet borítás fedi.

A szintmérő csövet mérőpálcával együtt adjuk. A fenékűritő és szintmérő csövet védőkupak zárja le, a többi csatlakozás síma végű. Túltöltést jelző szerkezet részére C 1 1/2"-os menetes furat van a dőmfedélben, melyet záródugóval látunk el (alkalmas szintérzékelő — például: a NIVOCONTROL DER Ex típusú gyújtószikra mentes mérőszonda — csatlakoztatására, a hozzá tartozó műszerrel).

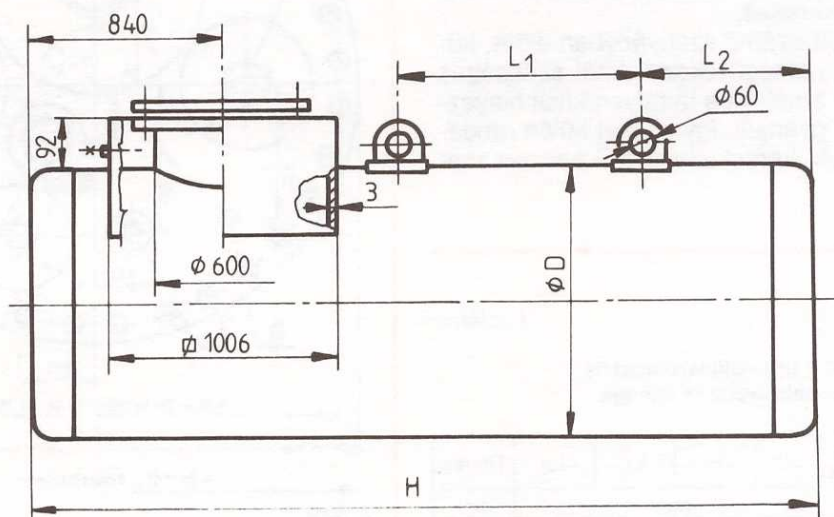

1. ábra

A T-60-3 típusjelű tárolótartály körvonalrajza

Telepítéskor az MSZ 9909-1988 számú szabvány 6.4 pontja értelmében a tartályon, a hozzá tartozó csővezetéken és szerelvényeken tömítettségi vizsgálatot kell elvégezni 1 bar túlnyomáson, legalább 2 h időtartammal.

Az olajtüzelésű berendezések készlettárolóira az MSZ 9901-81 számú szabványsorozat előírásai érvényesek.

A tárolótartály elhelyezésétől függően szükség lehet alátámasztásra. Az alátámasztások szimmetriavonalai a paláston megtalálhatók, a geometriai méreteket az MI 13822/16-84 számú műszaki irányelv szerint kell meghatározni.

Az alátámasztási nyereg ajánlott íve: 120° . Célszerű párnalemezek alkalmazása is.

Az alátámasztásokat nem készítjük.

Üzemelés

A tartályok időszakos tömítettségi vizsgálatát az MSZ 9909-1988 számú szabvány előírásainak megfelelően, a szükséges korrózió elleni védőfestést a tárolt anyagtól és a tartály elhelyezésétől függően kell elvégezni. Időnként tisztítani kell a szűrőket és a lábszelepet is.

Biztonságtechnikai előírások

A sztatikus töltés levezetésére földelő csavarzat van csatlakozásként a fedélen és a bűvönnyílás körüli aknáknál (1. ábra és a 2. ábra 6. tétele).

A tartályon kívüli biztonsági szerelvényeket — amelyeket mi nem adunk — az MSZ 15659-83 számú szabványsorozat ismerteti.

Szállítás, csomagolás

A tartályokat csomagolás nélkül adjuk át, szállításkor elmozdulás ellen kell biztosítani az üzemanyag-tárolókat. Emelésre a tartályra hegesztett fülek szolgálnak.

Megrendelési példa

— 1 db T-60-3-10 típusjelű tárolótartály.

Jótállás

Készülékeinkért a forgalmazó vállalatok által a gyártó telephelyünkön történő átvételtől számított 18 hónapig, ezen belül az üzembe helyezéstől számított 12 hónapig vállalunk garanciát.

Jótállási kötelezettségünk megszűnik, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használat, elemi kár, helytelen szállítás, tárolás, erőszakos beavatkozás, helytelen szerelés, a karbantartás elmulasztása miatt következik be.

Típustól eltérő anyag, kivitel vagy egyéb igényt csak a vállalatunk ajánlati osztályával folytatott előzetes tervezői egyeztetés és írásbeli megállapodás után tudunk figyelembe venni.

**A VÁLTOZTATÁS JOGÁT
FENNTARTJUK!**

